



DİŐ HEKİMLİĐİ FAKÜLTESİ DEKANLIĐI
GÖZLÜK-YÜZ KORUYUCU SİPERLİK KULLANMA VE
DEZENFEKSİYON TALİMATI

AMAÇ: Bulaşıcı hastalıkların hastadan personele, personelden hastaya veya bir hastadan diđer bir hastaya bulaşma riskini azaltmak için gözlük/yüz koruyucu siperlik kullanma ve dezenfeksiyon yöntemlerini belirlemektir.

UYGULAMA ALANI: : Hastanedeki tüm sađlık çalışanlarının uygun şekilde gözlük/yüz koruyucu siperlik kullanım ve dezenfeksiyonu faaliyetlerini kapsar.

SORUMLULUKLAR: Tanı, tedavi ve bakım uygulamalarında görev alan tüm hastane çalışanları sorumludur.

TANIMLAR:

FAALİYET ALANI:

GÖZLÜK/YÜZ KORUYUCU SİPERLİK KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR:

- Diő hekimliđi uygulamalarında , aspirasyon gibi işlemler sırasında vücut sıvıları, salgılar, kan sıçrama vs. olasılıklarda, cerrahi girişimler esnasında vücut sıvıları, salgılar, kan ve doku sıçrama olasılıđında kullanılır.

GÖZLÜK/YÜZ KORUYUCU SİPERLİK NASIL KULLANILIR:

- Gözlük/yüz koruyucu siperlik bütünlüğü kontrol edilir.
- El hijyeni sađlanır.
- Kişisel koruyucu ekipman sırasına uygun şekilde gözlük/yüz koruyucu siperlik sırası geldiğinde yüz ve gözler tam kapanacak şekilde takılır.
- İşlem bittikten sonra gözlük-yüz koruyucusunun diő yüzeyi kontamine kabul edilir.
- Gözlük-yüz koruyucu siperlik başın arkasındaki kafa bandı kaldırılarak ön tarafına dokunulmadan çıkartılır.
- Çıkarıldıktan sonra kontamine olan malzeme kirli kabına konur.
- Çıkarıldıktan sonra el hijyeni sađlanır.
- Gözlük-yüz koruyucu tekrar kullanılabilir özelliđe sahipse temizlik işlemi için uygun yere bırakılır, deđilse tıbbi atık kutusuna atılır.


Hazırlayan Birim Kalite Komisyonu	Kalite Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
---	---------------------	----------------



DİŐ HEKİMLİĐİ FAKÜLTESİ DEKANLIĐI
GÖZLÜK-YÜZ KORUYUCU SİPERLİK KULLANMA VE
DEZENFEKSİYON TALİMATI

GÖZLÜK/YÜZ KORUYUCU SİPERLİK TEMİZLİK/DEZENFEKSİYONU:

- Tekrar kullanılabilir özellikteki gözlükler, su ile mekanik temizliĐi yapıldıktan sonra kurulanır. Daha sonra %70 etil alkol ile silinip dezenfekte edilerek kendi kendine kurumak üzere uygun temiz bir alana bırakılır.
- Kan, sekresyon vs. sıçramıŐ ise mekanik temizliĐi yapıldıktan sonra 1/10 oranında karıŐım hazırlanarak içerisinde 10 dakika bekletilip, durulanıp, kurulanır.
- Dezenfekte edilen gözlükler tekrar kullanılmak üzere uygun alanda saklanır

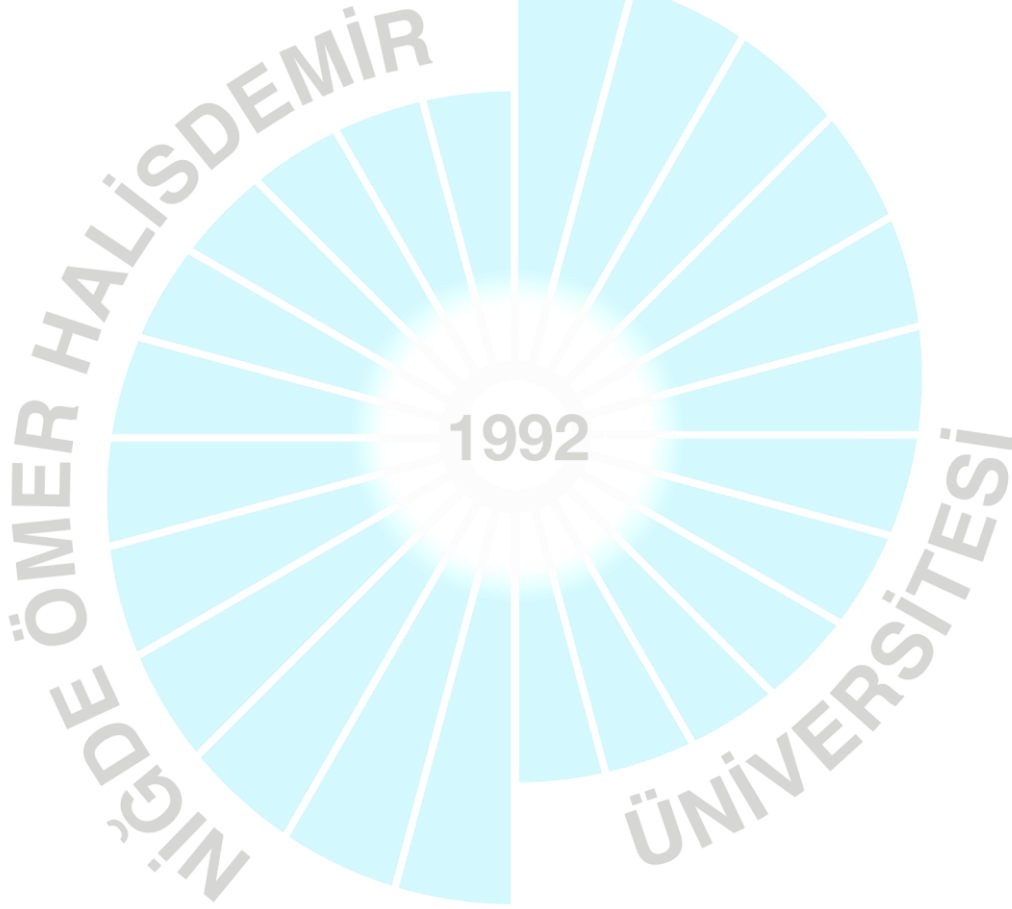

Hazırlayan Birim Kalite Komisyonu	Kalite Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
---	---------------------	----------------